

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i drifdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.



SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.
-Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyt johdot ja kosketteltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

THORN

THOR S

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| UK Installation instructions | FI Asennusohje | LV Instalācijas instrukcija |
| DE Montageanleitung | FR Notice de montage | NO Monteringsanvisning |
| CZ Montážní návod | HU Szerelési útmutató | PL Instrukcja montażu |
| DK Monteringsvejledning | IT Istruzioni di montaggio | SE Installationsanvisning |
| EE Paigaldusjuhend | LT Montavimo Instrukcijos | RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ |

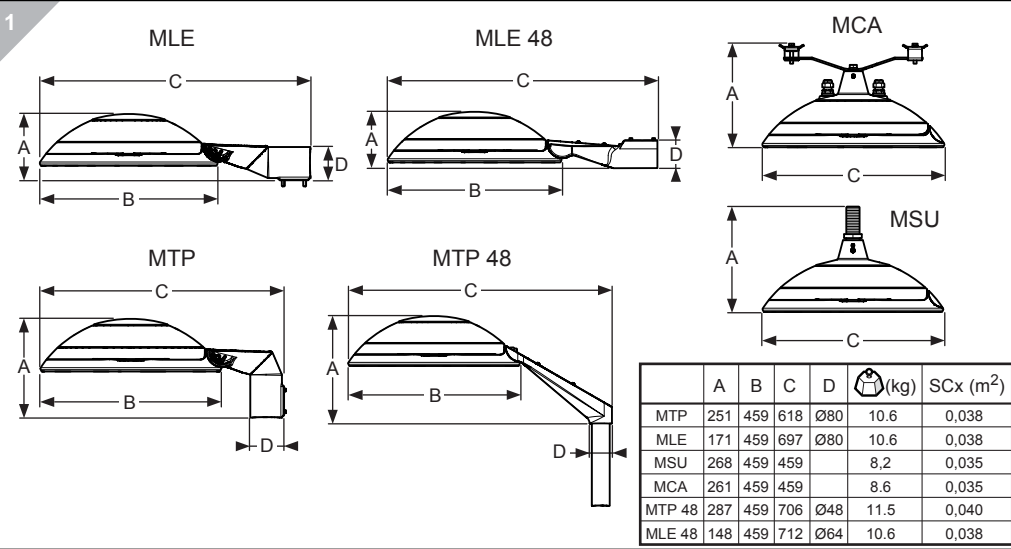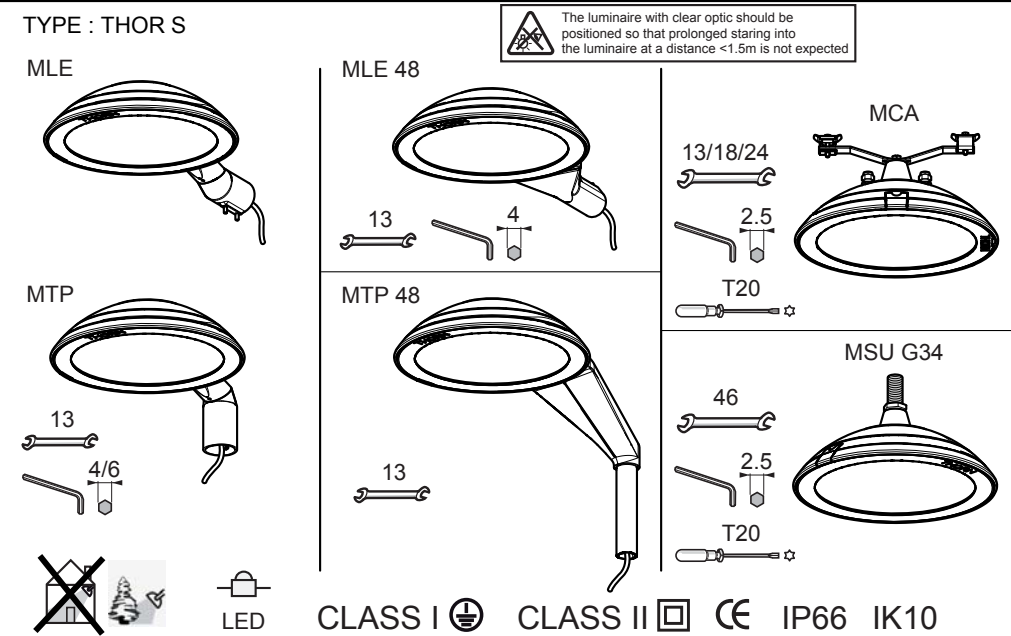

2 MLE MTP

12 Nm min
15 Nm max

100 Ø60

12 Nm min
15 Nm max

100 Ø60

ON OFF DIMMING : MLE / MTP

ON OFF

ON OFF

50%

8 hours

3 MLE / MTP 60

10°
5°
0°
-5°
-10°
-15°

SIDE

TOP

20 Nm

15 Nm

4 MCA / MSU

T20

MLE / MTP 60
MLE / MTP 48

5 MSU

N T L

2.5 Nm

H07 RNF

CLASS 1

CLASS 2

8mm

25mm

5x1.5mm² Ø8 - 12mm

4x1.5mm² Ø8 - 12mm

6 MCA

10 Nm / min
15 Nm / max

10 Nm / min
15 Nm / max

15 Nm / min
20 Nm / max

2.5 Nm

Ø5 mm min

7 MSU / MCA

L min = 350 mm
L max = 450 mm

2.5 Nm

CLASS I

CLASS II

DALI 230V 50/60Hz D1 D2

BPS / LRT

H07 RNF

CLASS 1

CLASS 2

8mm

25mm

5x1.5mm² Ø8 - 12mm

4x1.5mm² Ø8 - 12mm