


This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims of the damages in any form can be made against GEZE as a result of the use of this drawing. The drawing is for the use of the customer only. GEZE and its products are registered trademarks of GEZE. All rights reserved. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB = Erstmusterprüfbericht / First sample test report

Farbe	Kurzzeichen bisher nach DIN 47002	Kurzzeichen neu nach DIN IEC 757
Schwarz	sw	BK
Braun	br	BN
Violett	vi	VT
Grün/Gelb	gn/ge	GN/YE
Orange	or	OG
Weiß	ws	WH

Für Anschluß der Wetterstation, etc.
siehe 45600-9-9520 Bl.1 + 2

Klemmleiste
Auswerteelektronik
für Regen-/Wind-
Steuerung

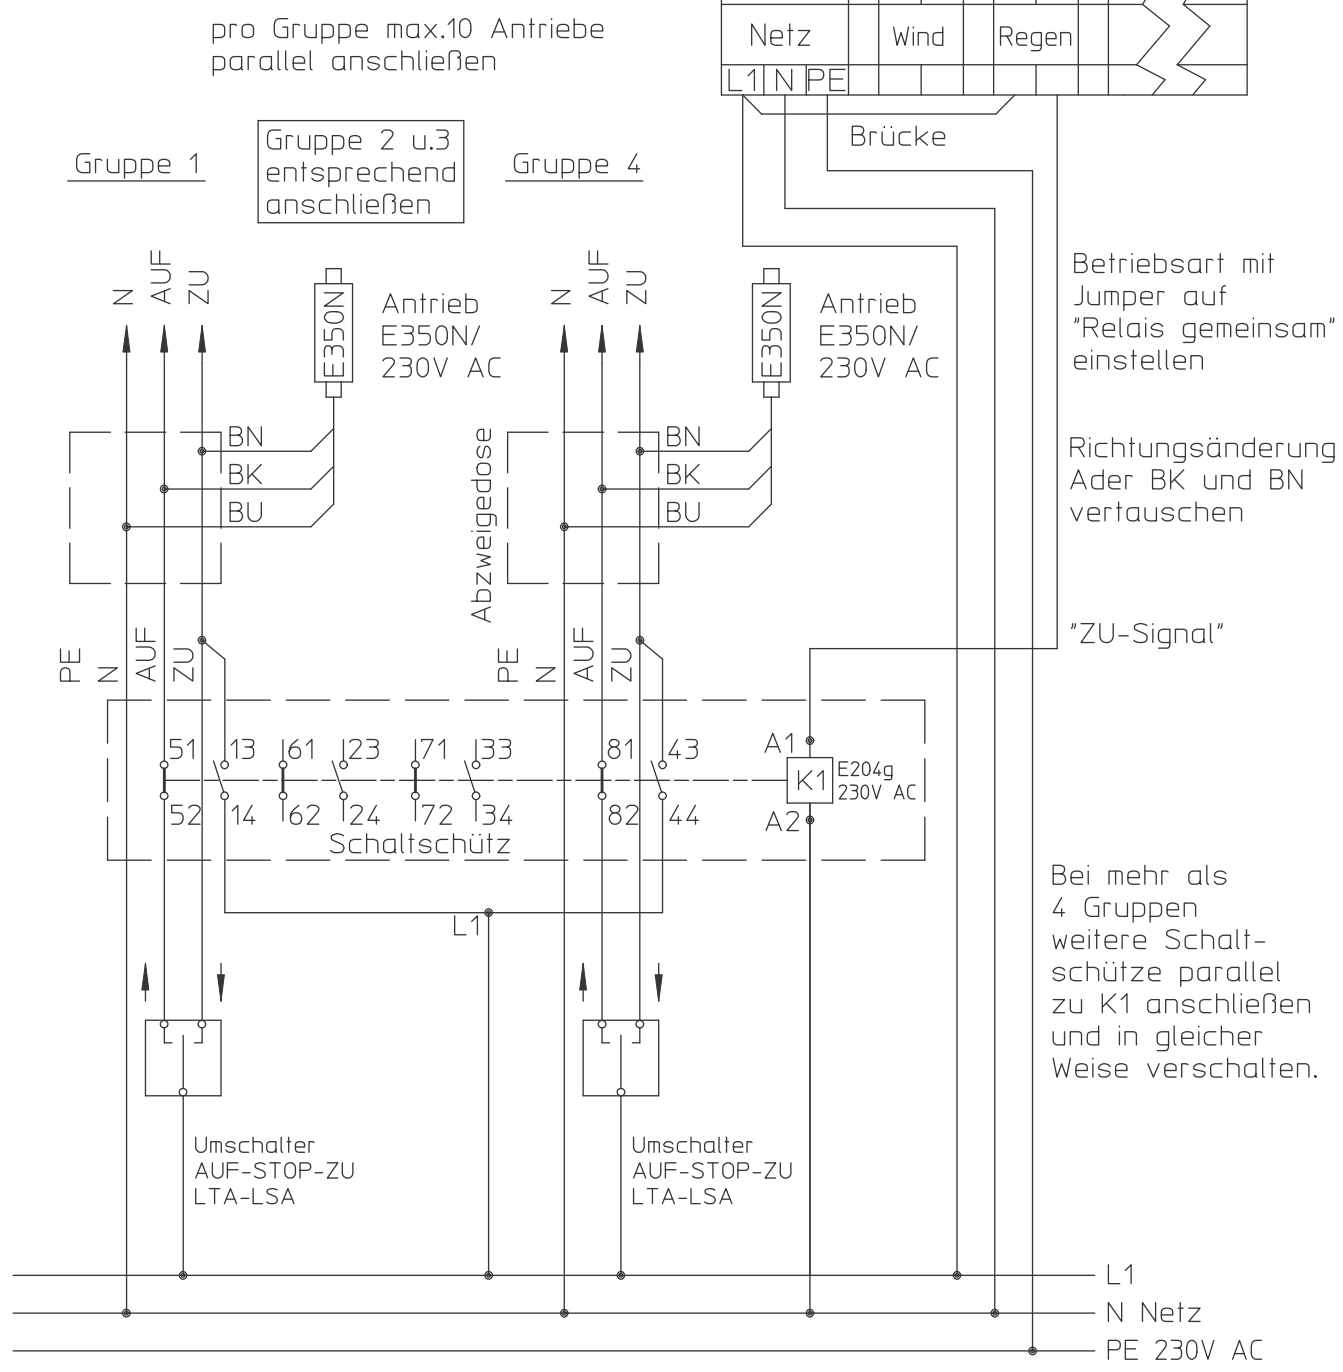

Anschluß nur durch zugelassene Elektrofirma

				GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation Anschlusspl.R/W-Strg.m.E-Antr.E350N/230V AC	
		vertraulich / confidential				in 1-4 Gruppen m.Schaltschuetz E204g	
		Datum / date	Name / name	Blatt / von sheet / of	1 / 1	Material-Nr. ID-no.	
		erstellt / drawn	tbe7	Maßstab scale	1		
		gepr. / checked	tbe9	Sprache / language	D	Zeichnungs-Nr. / document-no.	
02	28.06.2007	tbe7	48031	Ersatz für: subst. for:		45600-9-9505	
01	25.06.2001	tbe7	45178	Ersetzt durch: subst. with:			
EMPB	Dok.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.			

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungs-Zustandes. Änderungen sind nur durch eine schriftliche Genehmigung der Zeichnungsmacher zu machen. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist nicht ohne vorherige Zustimmung von GEZE an Dritte weiterzugeben. GEZE übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren. GEZE ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren.