

Leersäule

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC)
nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Verlängerte UV-Beständigkeit durch hohe
Farbsättigung des SMC
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Verteilerfeld 4x13TE leer

optional:

- Sockelfüllmaterial SMF 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

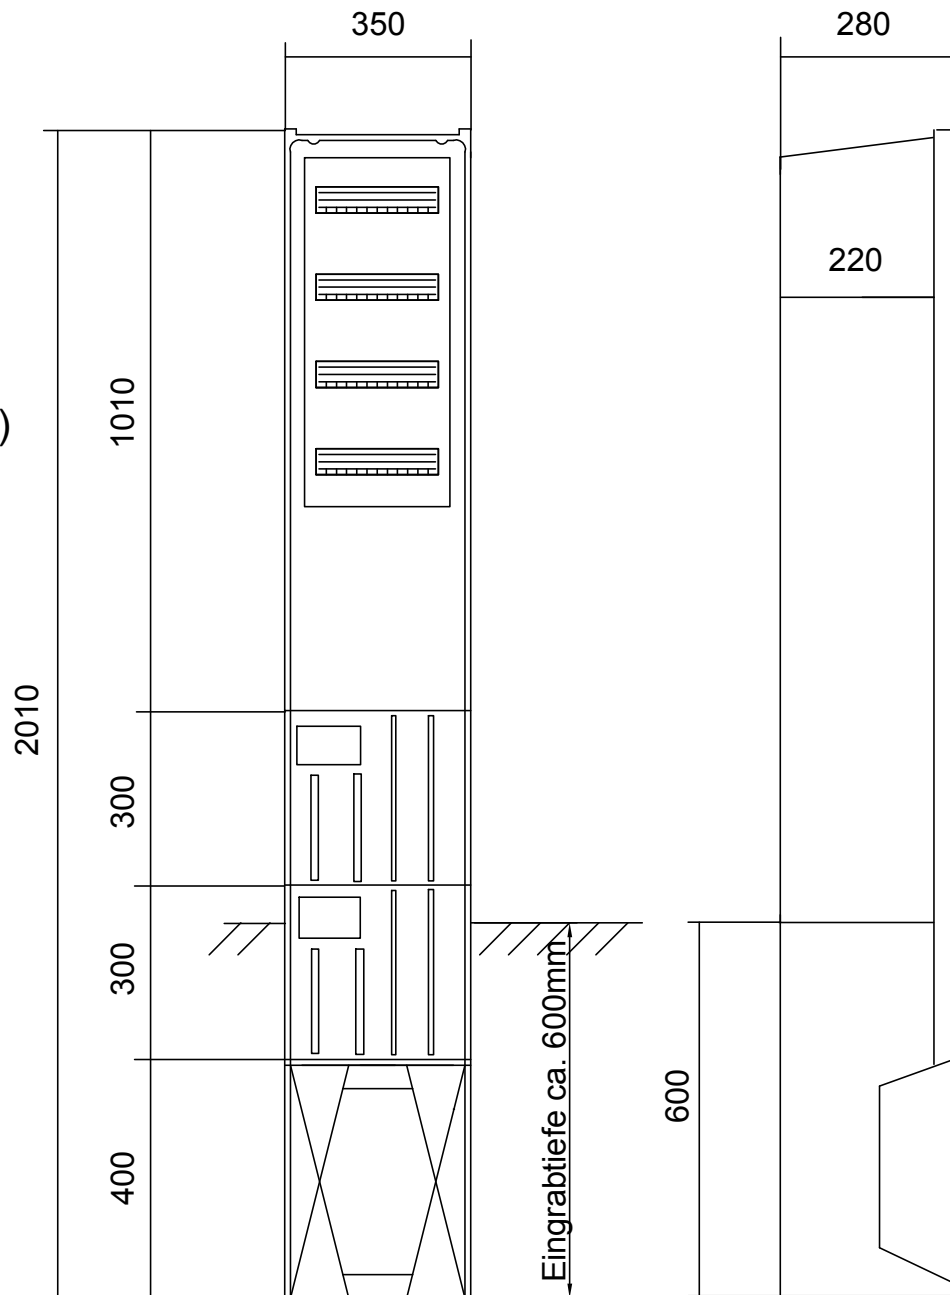

Gehäusotyp
GSAB
35S2000
H: 2010
B: 350
T: 280

				Datum	13.04.2017	Projekt: Leersäule	Ang.-Nr.: 21408359	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr.: 35S2000MV4	Auf.-Nr.:				+
				Gepr.		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm					Lindenstraße 23	Tel: +49 36367614-0	Bl. 1 v.
									99718 Greußen	Fax: +49 36367614-30	1 Bl.