Montageanleitung 100166



IP66 / IP68, 1m (□) **(X)** (€ Z 0/1 E 24V DC

Leuchte zur Verwendung im NORKA Handlauf Die Energieversorgung der Leuchte darf nur durch SELV Betriebsgeräte gemäß IEC 61347

erfolgen, welche durch das EL-Symbol gekennzeichnet sind.




I FD


Steckverbinder nicht im Leuchtenumfang. Installation nur durch Elektrofachkraft. Connector not included. Installation only by a qualified electrician

Verbindersystem entsprechend Anwendung IP 66 / IP 68,1m wählen,
auf Anfrage lieferbar (Art.-Nr. 105930)


plug connector to conform to requirements IP 66 / IP 68,1m,
available on request (part-no. 105930)

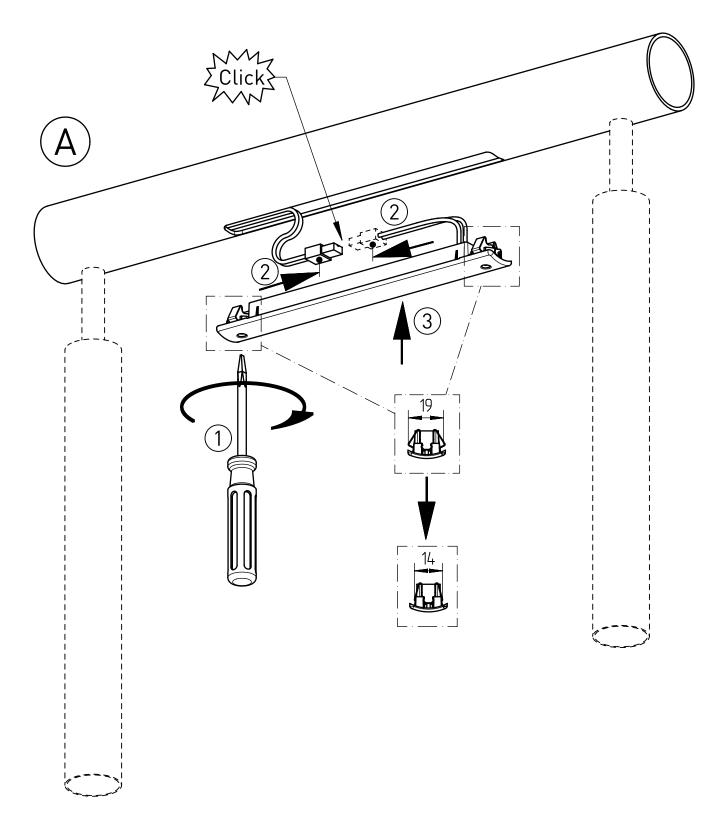



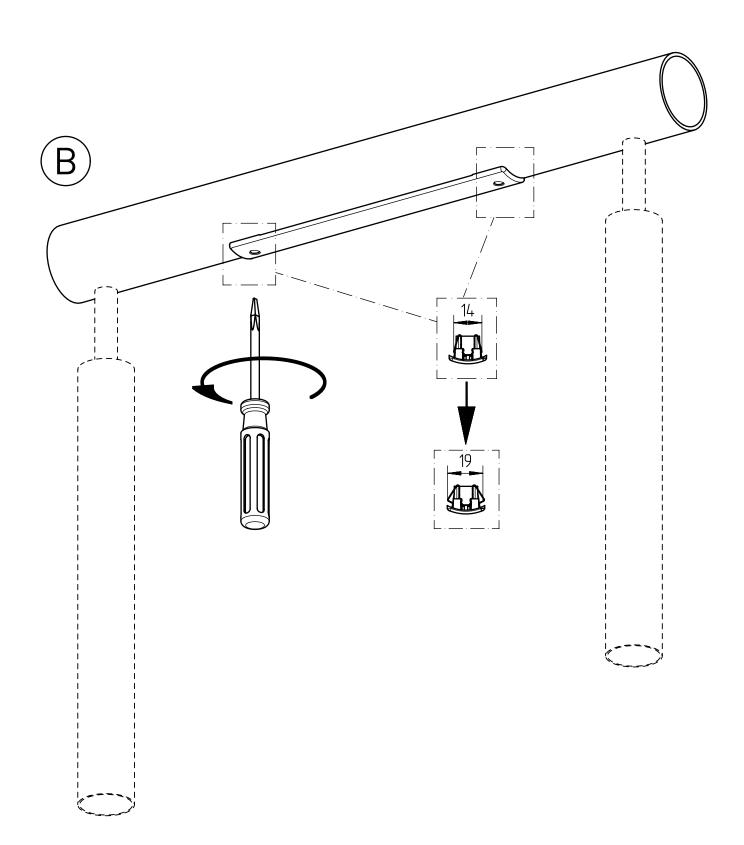



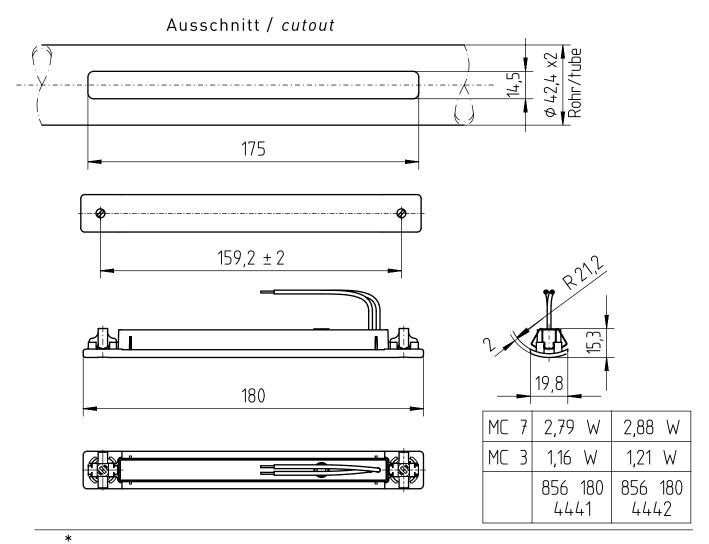

灰="Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist." "Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected."

"Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen." "The light source of this luminaire is not replacable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced." "Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden." "The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire shall be destroyed."

Norddeutsche Kunststoffund Elektrogesellschaft Stäcker mbH & Co. KG

Kontakt Weidestraße 122a D-22083 Hamburg Germany

Tel.: +49 40 513009-0 Fax: +49 40 513009-28

info@norka.com www.norka.com