

Leersäule

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC)
nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Verlängerte UV-Beständigkeit durch hohe
Farbsättigung des SMC
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Verteilerfeld 6x13TE leer

optional:

- Sockelfüllmaterial SMF 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

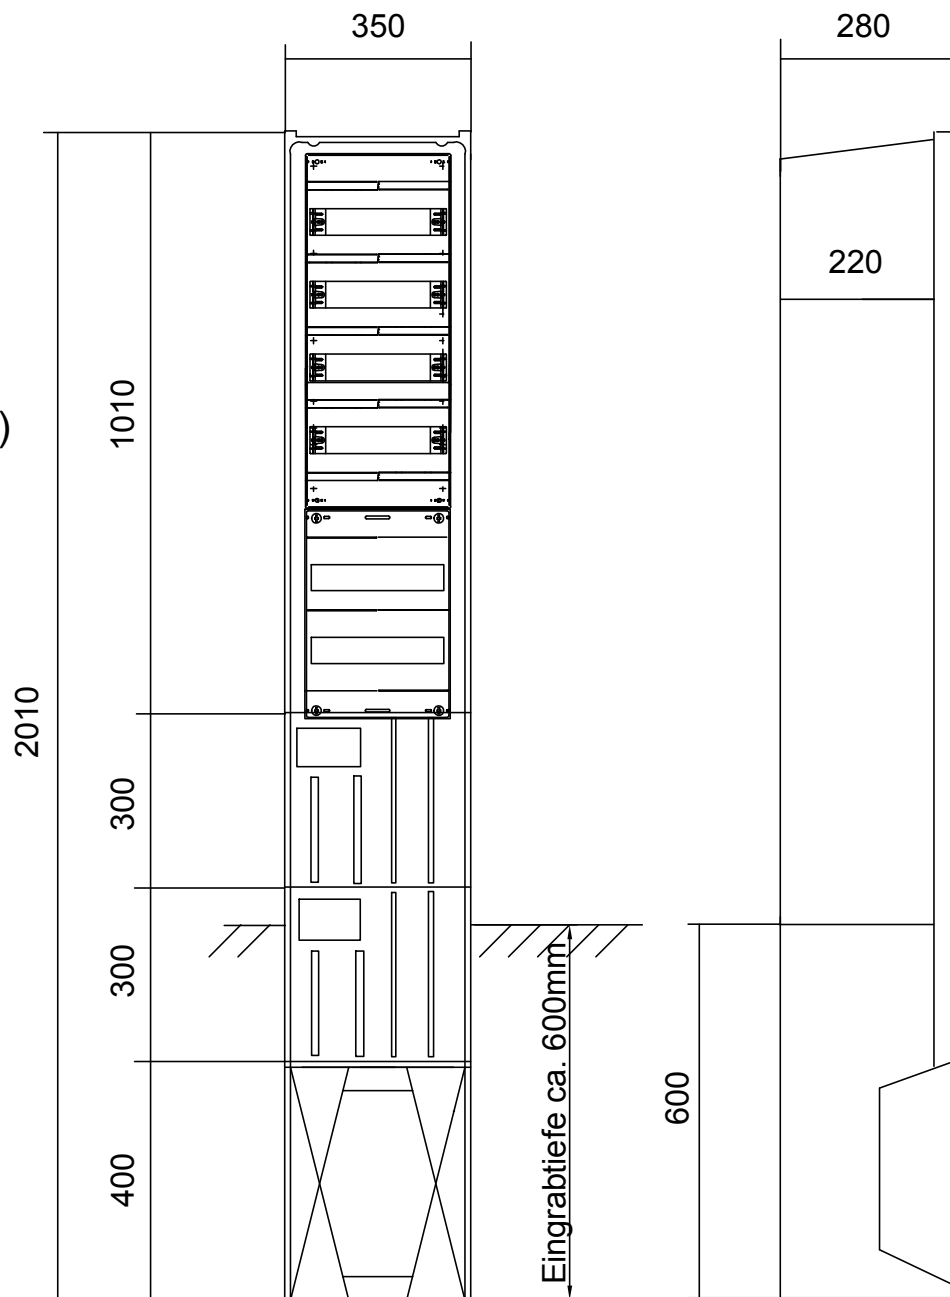

Gehäusotyp
GSAB
35S2000
H: 2010
B: 350
T: 280

				Datum	13.04.2017	Projekt: Leersäule Best.-Nr.: 35S2000MV6		Ang.-Nr.: 217....	 GSAB FI EKTROTECHNIK GMBH		=			
				Bearb.	H.Vonnoe						+			
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23	Tel:	+49 36367614-0	Bl. 1	v.
										99718 Greußen	Fax:	+49 36367614-30	1	Bl.